

Nitrates

Résultats 2006-2008

Nitrates

Sur la période 2006-2008, la quasi totalité de la population a été desservie par une eau conforme au regard des nitrates (teneur moyenne respectant la limite de qualité de 50 mg/L). Seuls 0,3% des usagers ont été alimentés par une eau qui a dépassé ponctuellement le seuil de 50 mg/L.
Globalement, les teneurs en nitrates observées dans le département sont faibles : 97% des unités de distribution présentent des valeurs maximales inférieures à 25 mg/L.

Nitrates

Teneur moyenne en mg/L

- 0 ≤ Nitrates < 25
- 25 ≤ Nitrates ≤ 50
- Commune sans adduction publique

Nombre d'UDI

- 441
- 4

% de population concernée

- 99,1%
- 0,9%

Valeur maximale atteinte en mg/L


- Nitrates > 50

Nombre d'UDI

- 2

% de population concernée

0,3%

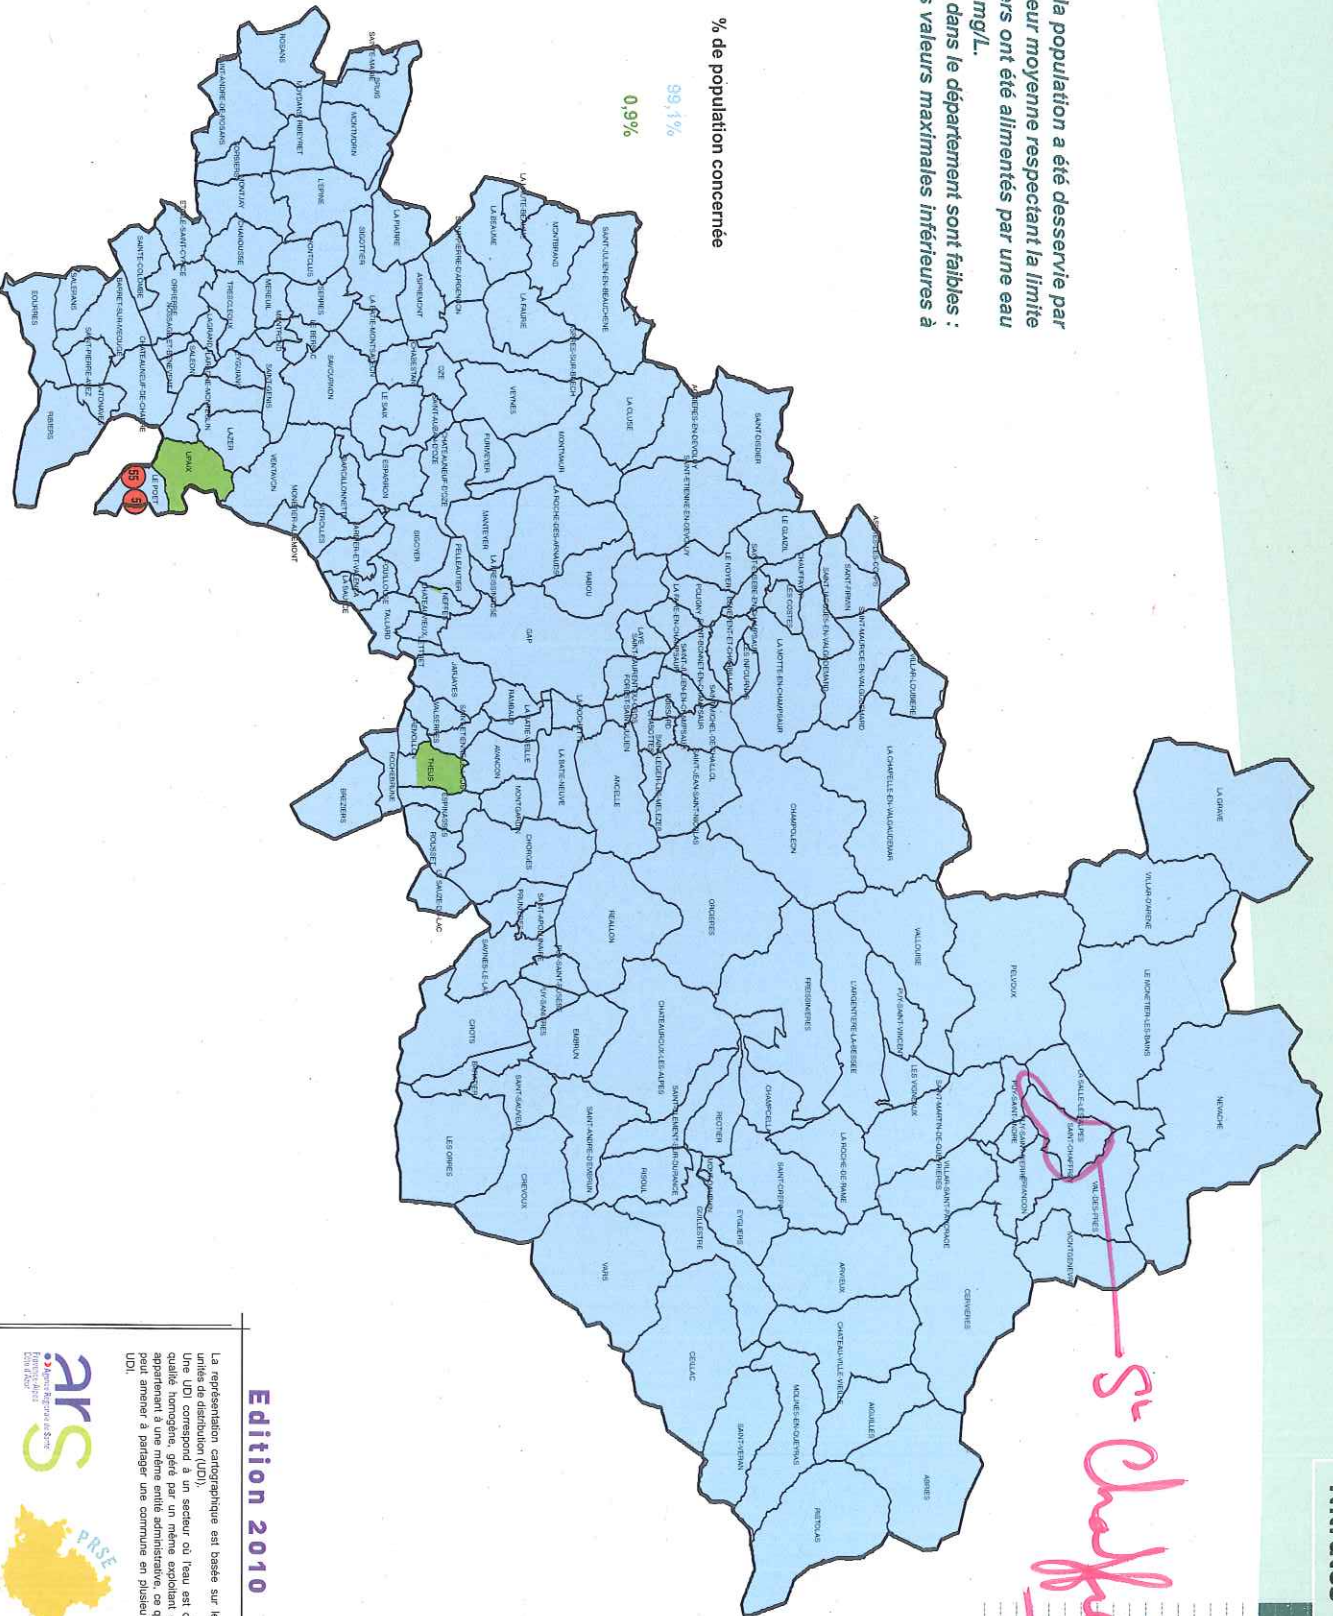

Edition 2010

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.



Fronte in carte - BD CARTOON-IGN GEOTIA 2008-SRSU 2004
Données DGASS issues de Sis-Eau sur François Aubine
Réalisation DGASS PICA - Ecole Guano et Hervé Tournier