

Bactériologie

Résultats 2006-2008
Bactériologie


Sur la période 2006-2008, 73% de la population ont été desservis par une eau conforme au niveau bactériologique (TC > 95%).

Le taux des unités de distribution conformes est de 46,7%.


La plupart des UDI non conformes desservent moins de 500 habitants.

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Taux rapporté à la population départementale

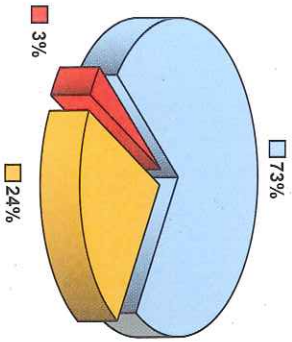


Nombre d'UDI



Bactériologie

Taux de conformité (TC en %)

- 95 ≤ TC ≤ 100
- 70 ≤ TC < 95
- 0 ≤ TC < 70
- Commune sans aduction publique

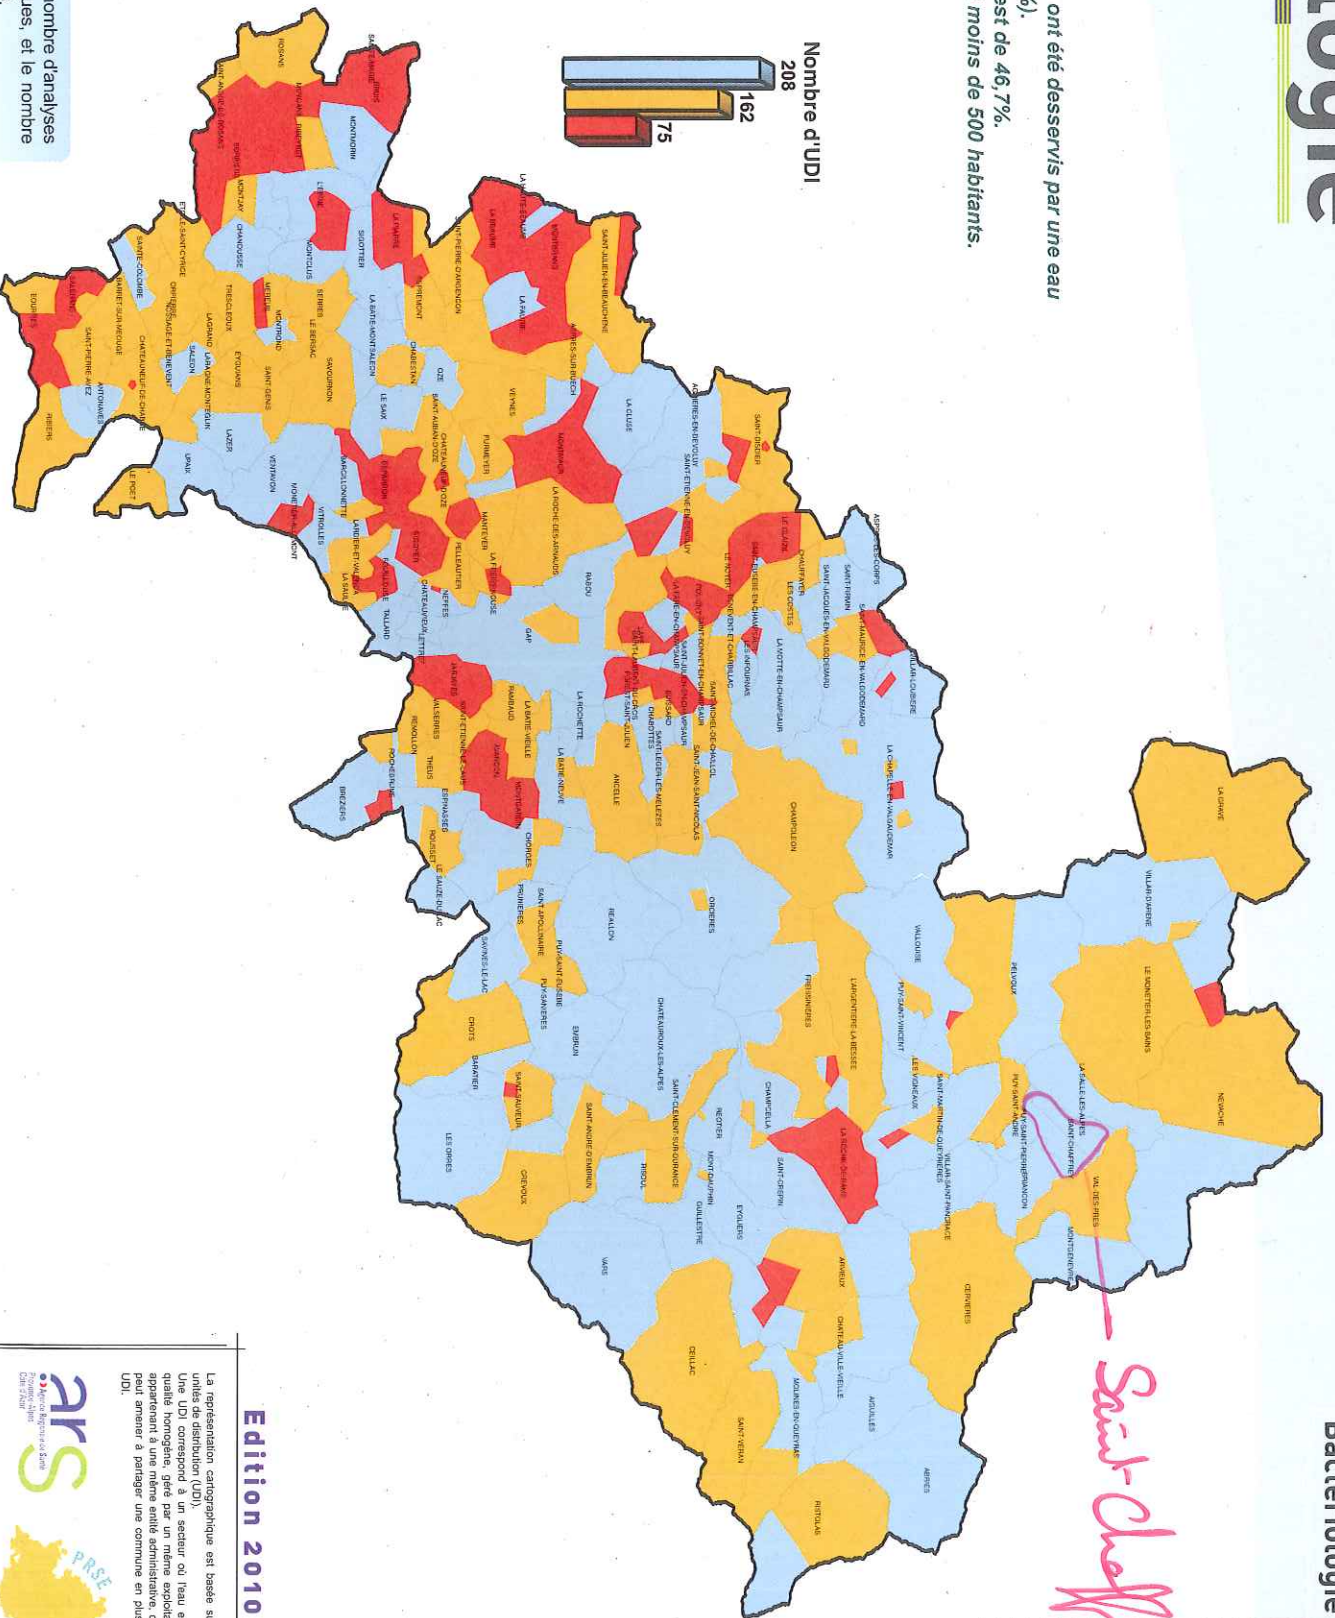

Le Taux de Conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre total d'analyses réalisées durant la période 2006-2008. Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

Edition 2010

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.



Fronts de carte : 80 CHARTRES-0101 GENCL 2010-09/04 2004
Données DPAISS : services de Sise-Gis et Forçages Alpes
Publication DPAISS PICA - Ecole Guain et Hervé Toussier